


Storio Batri Ffyrdd Cenedlaethol

Cylchlythyr Cymunedol: Chwefror 2025

Mae Storio Batri Ffyrdd Cenedlaethol yn gynnig ar gyfer datblygu System Storio Ynni Batri (BESS) a seilwaith cysylltiedig, gan gynnwys is-orsaf, gwrthgloddiau, mynediad, draenio, tirlunio a chysylltiad llwybr cebl tanddaearol.



Sganiwch y cod QR i weld gwefan y prosiect, cais cynllunio drafft, deunyddiau ymgynghori ac i roi adborth.

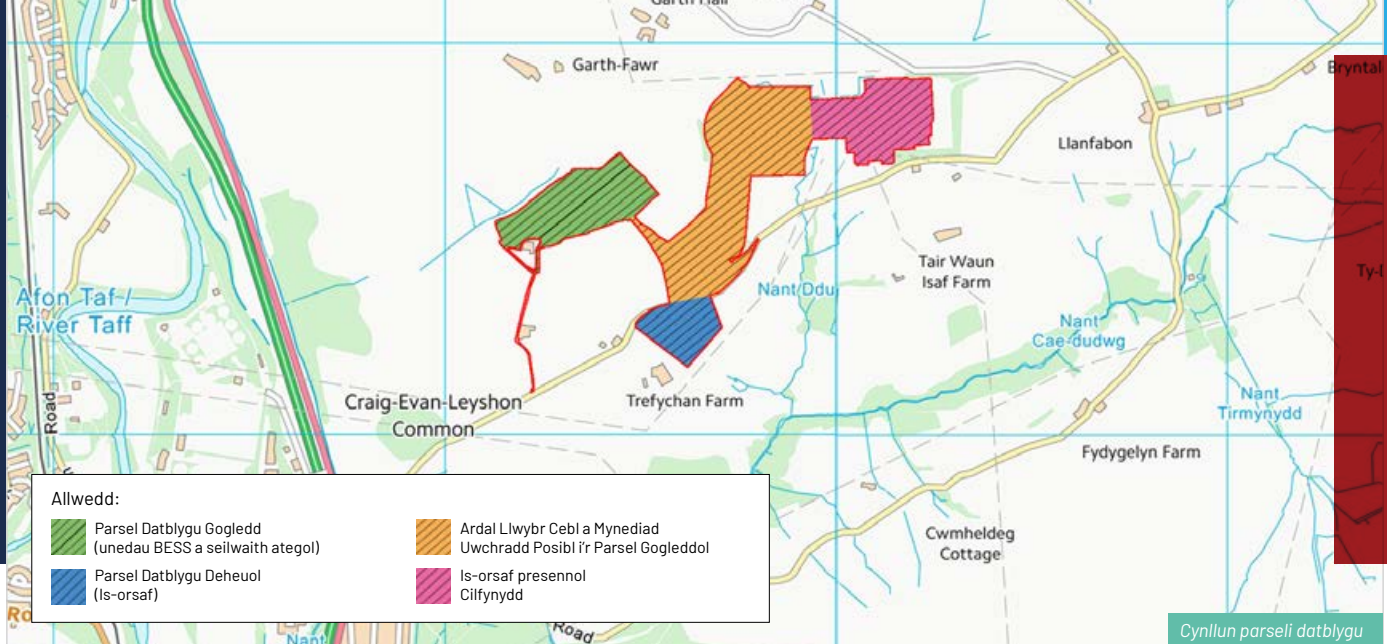

Trosolwg o'r prosiect

Mae'r cynnig i'w leoli ar dir i'r gogledd a'r de o'r Ffordd Genedlaethol, Cilfynydd ac mae wedi'i leoli'n bennaf o fewn ardal awdurdod lleol Rhondda Cynon Taf gyda'r pwynt cyswllt yn is-orsaf Cilfynydd wedi'i lleoli o fewn ardal weinyddol Sir Caerffili. Bydd cais cynllunio yn cael ei gyflwyno yn dilyn ymgynghoriad cyn ymgeisio.

Mae'r cynnig yn cynnwys ardal ddatblygu o tua 9.5 erw (3.9 hectar), gyda'r arwynebedd o fewn ffin y llinell goch oddeutu 59.2 erw (24 hectar). Bydd cysylltiad grid yn cael ei wneud trwy gebl tanddaearol, ar draws nifer o barseli o dir, yn is-orsaf Cilfynydd.

Byddai'r datblygiad storio batri, a leolir yn yr ardal datblygu gogleddol, yn cynnwys 142 o unedau storio batri, sy'n debyg o ran ymddangosiad i gynhwysydd cludo nodweddiadol, wedi'u trefnu gefn wrth gefn mewn 71 o barau. Bydd seilwaith ategol i'r parsel gogleddol yn cynnwys 71 o orsafoedd gwrthdröydd / trawsnewidyddion, 7 trawsnewidydd ategol, 3 o gynwysyddion rhannau sbâr ac adeilad cyfansawdd. Mae is-orsaf yn cael ei gynnal i gael ei lleoli yn yr ardal datblygu deheuol. Bydd cloddfeidd yn darparu llwyfannau ar gyfer y datblygiad adeileddig ochr yn ochr â draenio.

Bydd traciau mynediad hefyd o fewn y safle i hwyluso gwaith cynnal a chadw a ffensio o amgylch y perimedr gyda CCTV isgoch mewnol a goleuadau canfod symudiadau ar gyfer diogelwch. Bydd plannu tirwedd hefyd yn cael ei ymgorffori yn y cynnig i ddarparu gwella bioamrywiaeth, sgrinio gweledol ac atgyfnerthu cymeriad y dirwedd.

Mae gan storio batri rôl bwysig i'w chwarae wrth gefnogi datgarboneiddio ein cyflenwad ynni gan ei fod yn darparu mecanwaith cydbwysio i leihau'r risg o brinder pŵer, blacowts ac yn gwneud y defnydd gorau posibl o ynni adnewyddadwy a gynhyrchir. Mewn cynnodau pan fo cyflenwad trydan yn gorbwysu'r galw, byddai'r datblygiad arfaethedig yn darparu'r gallu i storio trydan, a fyddai fel arall yn cael ei wastraffu. Yna bydd yn dychwelyd trydan i'r grid cenedlaethol pan fydd cyflenwad llwyth sylfaen yn gostwng islaw lefel y galw a byddai prinder trydan fel arall.

Mae'r Grid Cenedlaethol wedi dweud y bydd "systemau storio batri yn chwarae rhan gynyddol ganolog rhwng cyflenwadau ynni gwyrdd ac ymateb i alwadau trydan".

Mae Polisi Cynllunio Cymru (PPW) yn nodi: "mae gan storio ynni ran bwysig i'w chwarae wrth reoli'r newid i economi carbon isel. Mae'r twf mewn cynhyrchu ynni o ffynonellau adnewyddadwy yn gofyn am reoli'r ysbeidiol canlyniadol yn y cyflenwad, a gall storio ynni helpu i gydbwysu'r cyflenwad a'r galw. Dylid cefnogi cynigion ar gyfer cyfleusterau storio newydd lle bynnag y bo modd.

Mae Cymru'r Dyfodol: Cynllun Cenedlaethol 2040 yn amlinellu bod cyflawni datgarboneiddio a gwytnwch hinsawdd yn un o flaenoriaethau cenedlaethol allweddol Cymru. Mae'r Datganiad Polisi Cenedlaethol ar gyfer Ynni a gyhoeddwyd yn ddiweddar yn nodi y dylid ystyried storio batri yn flaenoriaeth genedlaethol hanfodol.

Ymgynghoriad

Rydym yn dechrau ymgynghori a hoffem eich gwahodd i fynychu arddangosfa gyhoeddus galw heibio i drafod y cynnig yng **Nghlwb Rygbi Cilfynydd, Cilfynydd, Pontypridd CF37 4HS ar 12 Mawrth 2025 rhwng 1pm a 7pm.**

Os hoffech fynychu, cofrestrwch eich diddordeb yn info@nationalroadbatterystorage.co.uk

Fel arall, mae gwefan y prosiect www.nationalroadbatterystorage.co.uk yn darparu rhagor o wybodaeth am y cynnig, yn cynnal y cais cynllunio drafft, deunyddiau ymgynghori a chynlluniau prosiect. Yma gallwch hefyd ddarparu adborth a chofrestru ar gyfer diweddariadau prosiect.

Gadewch i ni wybod eich barn

Hoffem glywed eich sylwadau ar ein cynnig. Gallwch anfon eich sylwadau atom trwy unrhyw un o'r sianeli a restrir isod:

-  Mae ffurflenni adborth ar gael yn yr arddangosfa gyhoeddus ac ar-lein yn www.nationalroadbatterystorage.co.uk
Byddwn hefyd yn postio copïau caled ar gais
-  Gellir anfon adborth ysgrifenedig at info@nationalroadbatterystorage.co.uk
-  Gallwch bostio eich adborth i ymgynghoriad **FREEPOST PC CONSULTATION** (nid oes angen stamp)
-  Cofrestrwch eich barn neu gofynnwch am alwad yn ôl gan y tîm cyfathrebu drwy ffonio **07493 060539**

Y dyddiad cau ar gyfer sylwadau yw **20 Mawrth 2025**



Sganiwch y cod QR i weld gwefan y prosiect, cais cynllunio drafft, deunyddiau ymgynghori ac i roi adborth.